

1	2	3	4	5
<b>R</b> 18 JUL. 2008				
AIEM				

Association intercommunale des eaux du  
Mormont  
Madame M. Beyeler, Boursière  
Case postale 64  
1315 La Sarraz

**RAPPORT D'ANALYSES MICROBIOLOGIQUES N° 2290**

Prélèvement du 09.07.2008

Par : Monsieur F. Pilloud, Inspecteur adjoint

Epalinges, le 14 Juillet 2008

N/réf. : me

Eclépens - Distribution publique d'eau sur le territoire de la Commune  
(Prélèvement de surveillance selon notre lettre circulaire du 15.01.1982)

Echantillon N°	Germes aérobies par ml	Escherichia coli par 100 ml	Entérocoques par 100 ml
1			
Fontaine publique face à la poste - Jet continu	5	0	0


**Conclusions :**

Conforme aux prescriptions de l'Ordonnance fédérale sur l'hygiène des denrées alimentaires.

**Copie** : - Commune d'Eclépens

Frais d'analyses : Fr. 100.00  
Frais de prélèvements : Fr. 0.00

Le Chimiste cantonal

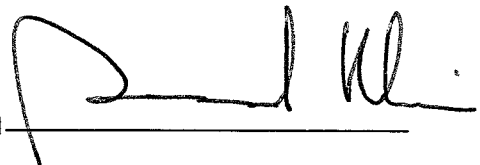


STS 176

Le présent rapport ne peut être reproduit qu'avec l'accord écrit du SCAV et, dans ce cas, seulement dans son intégralité.  
Des renseignements supplémentaires sur la(les) méthode(s) d'analyses utilisée(s) peuvent être obtenus auprès du Service susmentionné.



SIS 037

AIEM  
Association intercommunale des eaux du  
Mormont  
Madame M. Beyeler, Boursière  
Case postale 64  
1315 La Sarraz

**RAPPORT D'ANALYSES CHIMIQUES N° 790**

Prélèvement du 09.07.2008

Par : Monsieur F. Pilloud, Inspecteur adjoint

Epalinges, le 16 Juillet 2008  
N/ réf. : me

Eclépens - Distribution publique d'eau sur le territoire de la Commune  
(Prélèvement de surveillance selon notre lettre circulaire du 15.01.1982)  
Echantillon n° 1 : Fontaine publique face à la poste - Jet continu

Température (°C)	16.6	Aspect :	
pH	7.8	Oxydabilité (mg KMnO <sub>4</sub> par litre)	1.4
Conductivité à 20°C (µS/cm)	628	Carbone organique total (mg C/l)	0.8
Turbidité (UT/F)	0.1	Ammoniaque (mg NH <sub>4</sub> par litre)	0.000
Dureté totale (°F)	37.3	Nitrite (mg NO <sub>2</sub> par litre)	0.000
Dureté carbonatée (°F)	29.6	Orthophosphate (mg PO <sub>4</sub> par litre)	0.005
Calcium (mg Ca/l)	131		
Magnésium (mg Mg/l)	11.2		
Sodium (mg Na/l)	8.0		
Potassium (mg K/l)	2.9		
Hydrogénocarbonates (mg HCO <sub>3</sub> par litre)	360		
Sulfate (mg SO <sub>4</sub> par litre)	44.0		
Nitrate (mg NO <sub>3</sub> par litre)	19.9		
Chlorure (mg Cl/l)	15.5		

**Conclusions :**

Eau dure.


Conforme, du point de vue de la composition chimique et dans la limite des paramètres analysés, aux prescriptions de l'Ordonnance fédérale sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires.

**Copie :** - Commune d'Eclépens

Frais d'analyses : Fr. 30.00 (seule l'analyse de nitrate est facturée)

Frais de prélèvement : Fr. 0.00

Le Chimiste cantonal

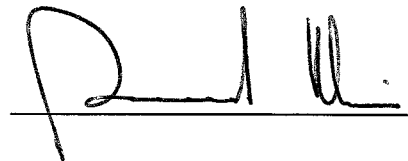


STS 176

Le présent rapport ne peut être reproduit qu'avec l'accord écrit du SCAV et, dans ce cas, seulement dans son intégralité.  
Des renseignements supplémentaires sur la(les) méthode(s) d'analyses utilisée(s) peuvent être obtenus auprès du Service susmentionné.



SIS 037