
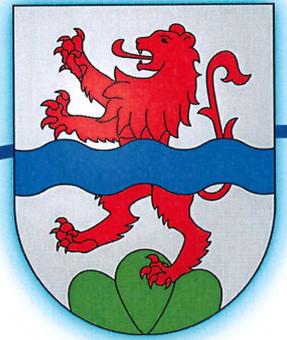
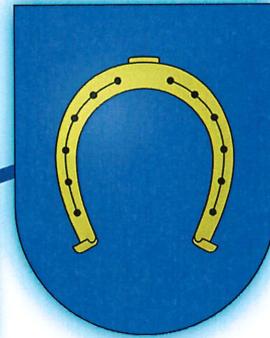
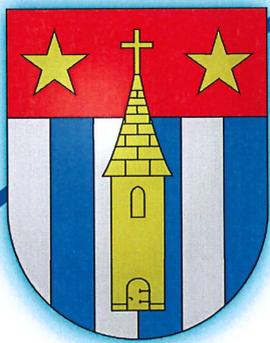
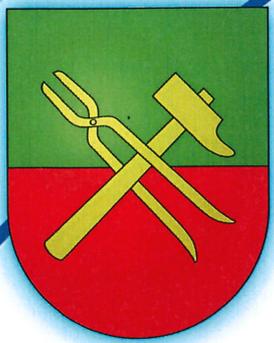


RAPPORT DE GESTION | 2022

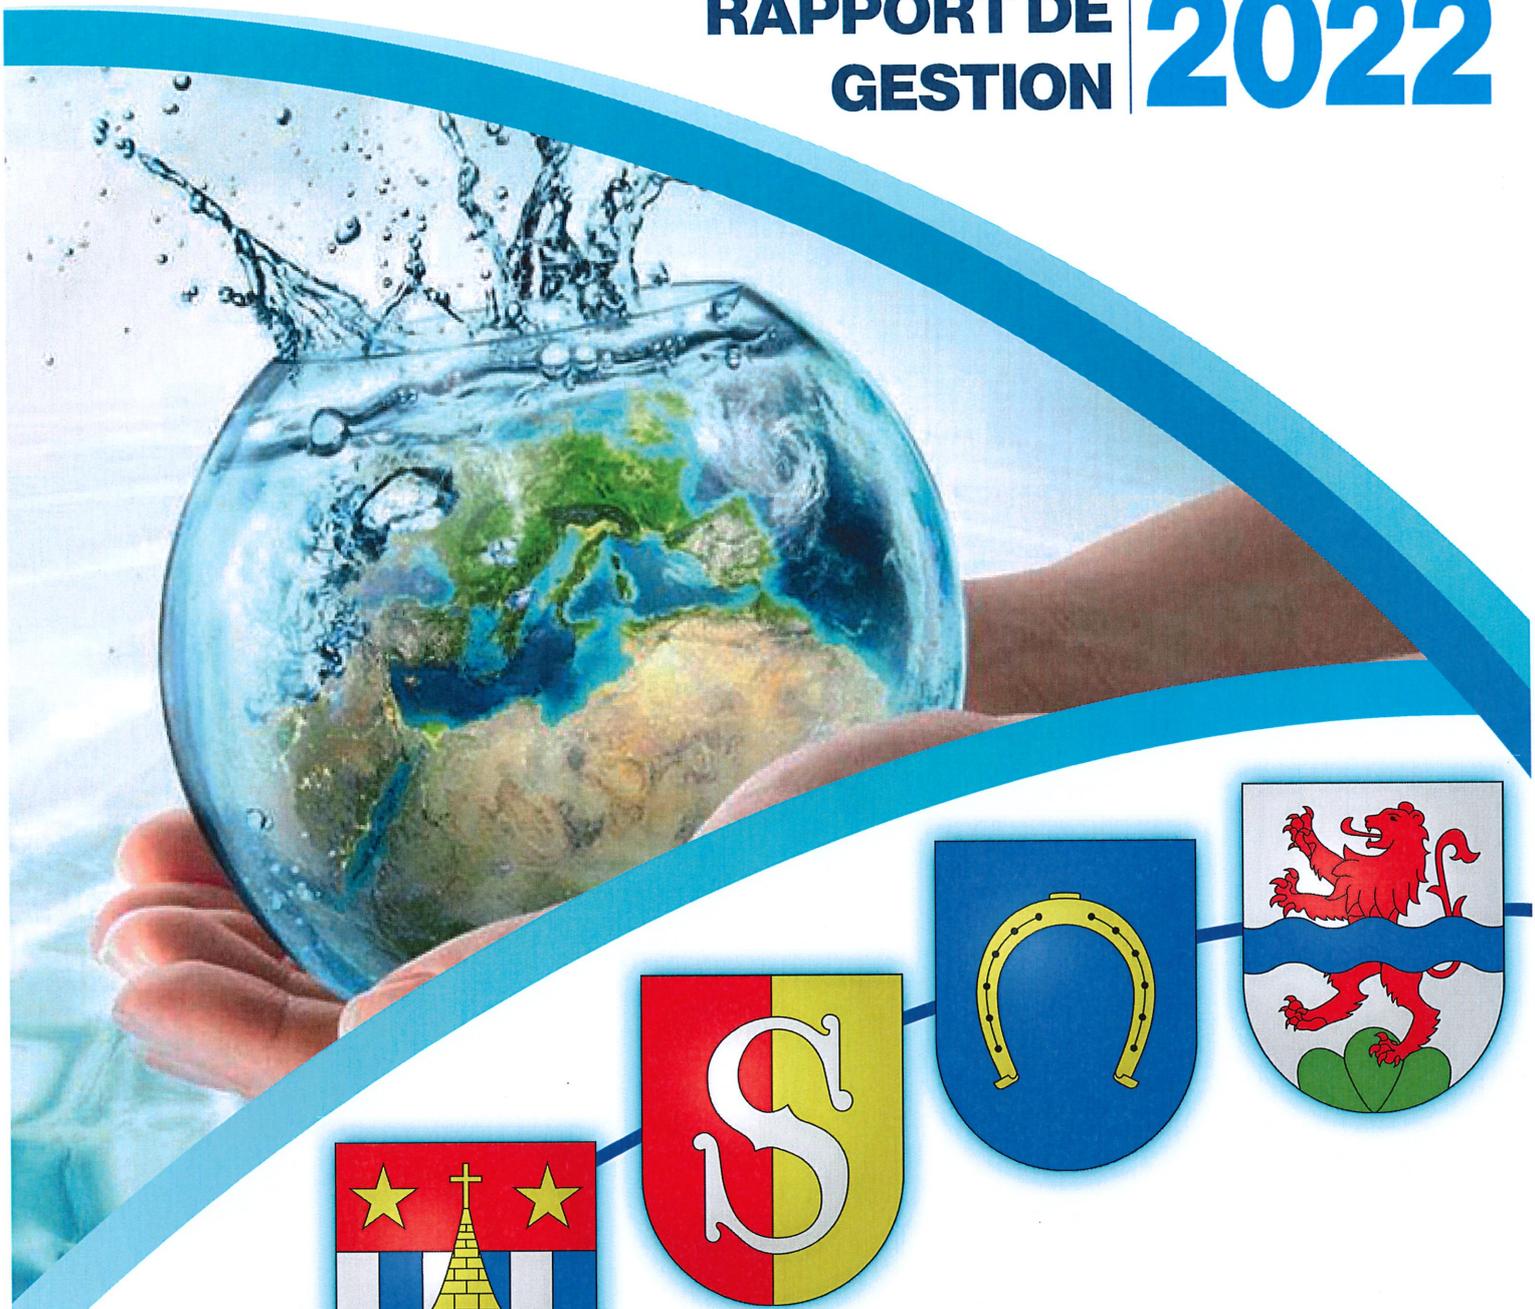

**Association
Intercommunale
des Eaux du Mormont**

TABLE DES MATIERES

GESTION ADMINISTRATIVE

Conseil Intercommunal	2
CODIR	5
Personnel d'exploitation	8

GESTION TECHNIQUE

Autocontrôle / Qualité de l'eau	9
Analyses	10
Défense incendie	11
Réseau de distribution EPOT	12
Bâtiments / ouvrages AIEM	13
Matériel technique et compteurs	13

CONSEIL INTERCOMMUNAL - LEGISLATURE 2021-2026

ECLEPENS

DELEGATION FIXE

Pascal Guinnard

DELEGATION VARIABLE

Raoul Bortolotti
José-Antonio Perez
Olivier Tissot

SUPPLEANTS

Michel Chuard
Jean-Philippe Murset

FERREYRES

DELEGATION FIXE

Maria Welham Ruiters

DELEGATION VARIABLE

Isabelle Genton

SUPPLEANTS

Françoise Oulevey

ORNY

DELEGATION FIXE

Julien Hugo

DELEGATION VARIABLE

Loïc Pavillard

SUPPLEANTS

Joël Pythoud

POMPAPLES

DELEGATION FIXE

Vincent Studer

DELEGATION VARIABLE

André Loewer
Benjamin Wicky

SUPPLEANTS

Georges Barré
Cyril Monnier

LA SARRAZ

DELEGATION FIXE

Jean Hubert

DELEGATION VARIABLE

Philippe Hofer
Naser Lekiqi
François Mottier
Michel Sartori
Romain Urfer
Sébastien Vannod

SUPPLEANTS

Ludovic Favre
Michel Martone

BUREAU DU CONSEIL – dès le 01.07.2021

BUREAU

PRESIDENT

Pascal Guinnard

VICE-PRESIDENT

Julien Hugo

SCRUTATEURS

François Mottier
Romain Urfer

SCRUTATEURS SUPPLEANTS

Isabelle Genton
Michel Martone

SECRETAIRE

Patricia Gabriel

COMMISSION DE GESTION ET DES FINANCES

MEMBRES

Isabelle Genton
Loïc Pavillard
José Antonio Perez
Romain Urfer
Benjamin Wicki

SUPPLEANTS

Philippe Hofer
Olivier Tissot
Sébastien Vannod

COMMISSION TECHNIQUE

MEMBRES

Jean Hubert
Vincent Studer
Maria Welham Ruiters

SUPPLEANTS

Michel Chuard
Julien Hugo
François Mottier

COMMISSION DE RECOURS

MEMBRES

André Loewer
François Mottier
Maria Welham Ruiters

SUPPLEANTS

Raoul Bortolotti

ACTIVITES

Le Conseil Intercommunal a tenu 3 séances plénières.

SEANCES

Le 29 mars 2022 à la salle du Conseil communal d'Eclépens

Le Conseil Intercommunal :

- *Adopte à l'unanimité le préavis 06.22/01 – La Sarraz, Rte de Ferreyres / Ch. de l'Esterel / Ch. du Record / Ch. des Bourneaux. Remplacement et extension du réseau d'eau potable.*

-

Le 18 juin 2022 à la salle du Conseil communal d'Eclépens

Le Conseil Intercommunal :

Adopte à l'unanimité moins une abstention le préavis 06.22/02 – Comptes 2021 arrêtés au 31 décembre 2021, avec un excédent de revenus de CHF 388'986.16 et donne décharge au CODIR de sa gestion pour l'année 2021. Le rapport de gestion est également adopté

Adopte à l'unanimité le préavis 08.22/03 – AIEM/AIPCV La Sarraz, mise en conformité de la protection incendie du camping de la Venoge. Extension du réseau d'eau potable et pose de nouvelles bornes hydrantes.

La séance a été suivie par une présentation du PDDE (Plan directeur de distribution d'eau) par le bureau d'ingénieurs RWB, une visite des installations AIEM et un repas.

Le 6 décembre 2022 à la salle du Conseil communal d'Eclépens

Le Conseil Intercommunal :

Adopte à l'unanimité le préavis 12.22/04 – Budget 2023, présentant un déficit de CHF 5'734.00.

Procède à la nomination d'un nouveau membre du CODIR et d'un nouveau Président du CODIR suite à la démission de Franco Cetrangolo.

Nouveau Président : Alain Viret de Ferreyres

Nouveau Membre : Daniel Gachet d'Eclépens

COMPOSITION CODIR - LEGISLATURE 2021-2026

PRESIDENT

Franco Cetrangolo, Eclépens ->
06.12.2022

Alain Viret, Ferreyres
depuis le 07.12.2022

- Administration et secrétariat
- Finances
- Réseau de distribution

VICE – PRESIDENT

Alain Viret, Ferreyres ->
13.12.2022

Fabien Gervais, Orny
depuis le 14.12.2022

- Surveillants de réseaux
- Autocontrôle et qualité de l'eau
- Réseau de distribution
- Matériel technique et compteurs

MEMBRE

Anne Gueye-Girardet
La Sarraz

- Administration et secrétariat
- Autocontrôle et qualité de l'eau
- Réseau de distribution
- Entretien ouvrages AIEM et ext.

MEMBRE

Dominique Bataillard
Pompaples

- Finances
- Défense incendie
- Réseau de distribution
- Matériel technique et compteurs

MEMBRE

Fabien Gervais, Orny
→ 13.12.2022

- Surveillants de réseaux
- Défense incendie
- Réseau de distribution
- Entretien ouvrages AIEM et ext.

MEMBRE

Daniel Gachet, Eclépens
Depuis le 14.12.2022

A définir

SECRETAIRE : Patricia Gabriel

BOURSIERE : Myriam Beyeler

Une permanence téléphonique est assurée les mercredis et jeudis matins.

Détail des dicastères

Administration et secrétariat

- Responsable du secrétariat du Comité de direction
- Répondant du bureau du Conseil intercommunal
- Répondant des communes membres et des mandataires externes
- En charge du traitement des conventions passées avec des tiers ou avec les communes membres
- En charge des contrats des concessionnaires
- Gestion des taxes d'introduction

Finances

- Budget et comptes annuels
- Relations bancaires, emprunts
- Responsable de la bourse de l'AIEM
- Responsable de la facturation
- Préavis relatifs aux comptes et à la gestion

Surveillants de réseaux

- En charge de la surveillance des tâches du MAQ
- Responsable auprès des surveillants de réseaux
- Organisation d'une séance mensuelle avec les surveillants de réseaux
- Surveillance technique du réseau AIEM

Autocontrôle et qualité de l'eau

- Relation avec l'OFCCO
- Surveillance de l'application des mesures sanitaires MAQ
- Application du programme et de la fréquence des analyses de l'eau
- Devoir d'information à la population

Défense incendie

- Répondant du SDIS et de l'ECA
- Responsable des projets de développement de la défense incendie
- Application du programme d'entretien des BHs

Réseau de distribution

- Responsable du réseau de distribution auprès des abonnés de sa commune
- Entretien et travaux de maintenance des conduites
- Projet d'extension du réseau des conduites
- Suivi des travaux de construction et remplacement de conduites
- Préavis relatifs aux travaux sur le réseau

Entretien ouvrages AIEM et extérieurs

- Entretien et travaux de maintenance des ouvrages
- Projet de construction d'ouvrages et de transformations
- Suivi des travaux de construction et de transformation
- Préavis relatifs aux constructions et transformation d'ouvrages

Matériel technique et compteurs

- Entretien, réparation et remplacement du matériel technique
- Gestion des appareils de mesures
- Organisation des relevés de compteurs
- Maintenance matériel informatique et SIT
- Préavis relatifs au matériel technique et aux compteurs

SEANCES

Le CODIR a tenu 18 séances ordinaires entre le 11 janvier et le 13 décembre 2022.

ACTIVITES

Quatre préavis ont été adoptés par le CODIR (voir chapitre « Conseil intercommunal »).

Le CODIR a entrepris et assuré le suivi des démarches et travaux suite aux préavis votés par le Conseil.

Il s'est occupé de gérer au quotidien la bonne marche de l'Association tant au niveau technique qu'administratif.

Il a pris la décision en décembre d'engager un ingénieur au sein de l'AIEM pour gérer tout le côté technique que le CODIR n'arrive plus à assumer seul. Ce nouvel employé arrivera le 1^{er} avril 2023.

PERSONNEL D'EXPLOITATION

Eclépens :	Benjamin Wicky
La Sarraz :	Yanick Sordet
Pompaples :	Patrick Favey

ACTIVITES

Le personnel d'exploitation se réunit environ un mercredi par mois au bureau de l'AIEM avec Alain Viret et la secrétaire pour faire part de ses remarques, de ses interventions et ainsi faire le point sur les problèmes en cours ou à venir. Ils sont les garants du bon fonctionnement de l'exploitation.
10 séances ont eu lieu en 2022.

AUTOCONTROLE / QUALITE DE L'EAU/ANALYSES

DESCRIPTION L'autocontrôle demande au distributeur d'eau de veiller à ce que l'eau de boisson distribuée soit en permanence conforme aux exigences légales et d'effectuer les analyses nécessaires. Il implique la mise en place d'un concept d'organisation de l'autocontrôle. Ces mesures sont dictées par le souci d'éliminer ou de réduire de manière acceptable les risques d'atteinte à la santé publique.

AUTOCONTRÔLE Les employés communaux suivent les directives des classeurs de l'autocontrôle.
Début de la révision du MAQ (Manuel d'Assurance Qualité)

QUALITE DE L'EAU Conformément à l'ordonnance fédérale sur les denrées alimentaires (Art. 275d de l'ODAI), tout distributeur d'eau potable doit informer les consommateurs au sujet de la qualité de l'eau distribuée. Cette information doit contenir :

- provenance de l'eau,
- traitement de l'eau,
- teneur en nitrate de l'eau,
- la dureté totale de l'eau,
- une information générale sur la qualité microbiologique et chimique de l'eau distribuée. Lorsque des problèmes de qualité surviennent, il y a lieu de mentionner les non conformités et d'indiquer les mesures prises.

Cette information est envoyée à tous les propriétaires avec la facture d'eau. Elle est également placardée au pilier public des cinq communes et disponible sur notre site internet.

Le CODIR a fait appel cette année au laboratoire TIBIO de Chavornay pour effectuer les analyses de l'eau potable du réseau AIEM.

PROVENANCE DE L'EAU L'eau alimentant le réseau de l'AIEM provient de la nappe phréatique (Puits de Cinq-Sous à Eclépens), désinfectée par UV et des sources de la Cressionnière à La Sarraz, non traitées.

ANALYSES Des prélèvements ponctuels et officiels ont été réalisés à 8 reprises en 2022, soit un total de 40 prélèvements.

Aucun dépassement des valeurs maximales n'a été observé concernant les analyses microbiologiques à l'exception de deux prélèvements à Eclépens dont la cause a pu être attribuée à un mauvais échantillonnage (Germe aérobie à 1250-1300 UFC/ml et 1 entérocoque).

Le détail de toutes les analyses peut être consulté sur le site internet de l'AIEM.

Voici un tableau des paramètres physico-chimiques ressortant de l'analyse complète dans le réseau de distribution en 2022 :

	Valeurs des échantillons	Limite légale autorisée
Germes aérobies	0 à 73 UFC/ml	300 UFC/ml
Escherichia coli	0	0 UFC/ 100 ml
Entérocoques	1	0 UFC/ 100 ml

	Unité	Valeurs des échantillons	Norme	Eau plutôt dure
Dureté totale	°F	26.4 à 32.4	Min. 10.0	
Nitrate	Mg/L	6.1 mg/L à 22.3/L	Max. 40.0 mg/L	
Calcium	Mg/L	79.5 mg/L à 105.0 mg/L	Max. 200 mg/L	
Magnesium	Mg/L	8.9 à 11.5 mg/L	Max. 125.0 mg/L	
Sodium	Mg/L	3.6 mg/L à 8.4 mg/L	Max. 200.0 mg/L	
Chlorure	Mg/L	6.8 mg/L à 13.3 mg/L	Max. 20.0 mg/L	
Sulfates	Mg/L	9.4 à 20.4 mg/L	Max. 50 mg/L	
pH		7.540 à 7.580	M : 6.8 à 8.2	

DEFENSE INCENDIE

CONTRÔLE ET MAINTENANCE DES BH

Le contrôle et la maintenance des bornes hydrantes ont eu lieu en novembre 2022 et continueront en janvier 2023.

REPARATION ET REEMPLACEMENT DES BH

La maison Hinni a procédé à la réparation de 9 bornes hydrantes portant les numéros 4, 99, 104, 207, 246, 36, 503, 507 et 509.

TRAVAUX

Mise en conformité de la protection incendie du camping de La Venoge à La Sarraz et extension du réseau d'eau potable et pose de nouvelles bornes hydrantes. Les travaux ont débuté à la fin de l'année et devraient être terminés avant l'ouverture du camping le 1^{er} avril 2023.

RESEAU DE DISTRIBUTION

Travaux effectués sur le réseau :

ECLEPENS

- Il a été procédé à la fermeture d'une vanne pour que l'eau ne passe plus par Rapille-Dessus depuis La Sarraz. Un bruit récurant de circulation d'eau était constamment entendu chez un particulier.
- Début d'une étude par RWB pour le bouclage Rapille-Dessus (avant-projet).

FERREYRES

LA SARRAZ

- Sources de La Cressonnière, problème de réglage de la vanne de décharge.
- Réparation d'une fuite d'eau au Chemin du Mormont.
- Contrôle caméra d'une partie de la conduite d'adduction des sources de la Cressonnière.

ORNY

POMPAPLES

VANNES

Mandat a été donné à STS pour refaire un contrôle complet des vannes.

TRAVAUX

TRAVAUX

DESCRIPTION

Etat au 31.12.21

POMPAPLES

Démolition de la station de pompage du Four

Travaux terminés

LA SARRAZ

- Défense incendie Camping des Buis
- Extension de réseau au chemin de l'Esterel
- Remplacement de réseau ch. du Recordd, rte de Ferreyres, ch. des Bourneaux

Travaux en cours

Travaux terminés

Travaux en cours

BATIMENTS / OUVRAGES AIEM

ENTRETIEN

Procéder à une étude de l'état de la Chambre Cridec.

ACTIVITES

- Il a été procédé à une réfection des fissures et de la peinture des escaliers de la station des Pré-Morés.
- Un problème de résurgence aux captages de la Cressonnière a obligé l'AIEM à effectuer des investigations, contrôles caméra, curage et réparation d'une conduite.
- Modification des tableaux au réservoir de la Cressonnière pour alimentation secourue par une génératrice.

MATERIEL TECHNIQUE / COMPTEURS

COMPTEURS

Dans le cadre de la planification normale de renouvellement des compteurs, nous allons procéder par étapes au changement des compteurs de plus de 10 ans.

MATERIEL TECHNIQUE

Nous avons procédé au changement de la tablette pour les relevés des compteurs.